


Ex9M3/Ex9M3 SD

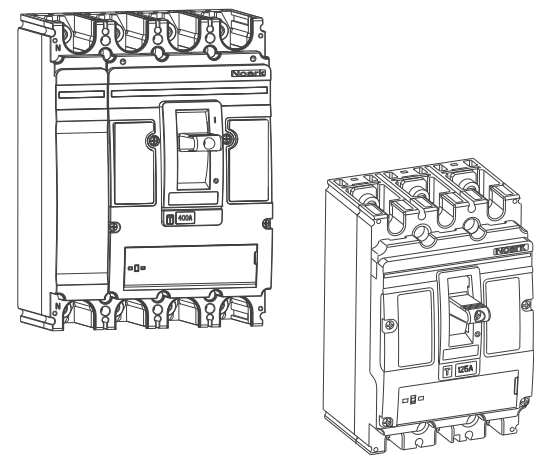


Circuit breaker
Jistič
Istič
Wyłącznik kompaktowy
Intreupator automat in carcasa turnata
Leistungsschalter
Disjoncteur
Автоматический выключатель
Автоматичен прекъсвач
Prekidač
Megszakítók
Automatinis jungiklis
Автоматичний вимикач

Switch disconnecter
Odpínač
Odpínač
Rozłącznik kompaktowy
Comutator de separare
Lasttrennschalter
Interrupteurs-sectionneur
Выключатель нагрузки
Изключватели
Sklopka- rastavljač
Szakaszoelőkapcsolók
Galios išjungiklis
Вимикач навантаження


AP&EU

NOARK

A



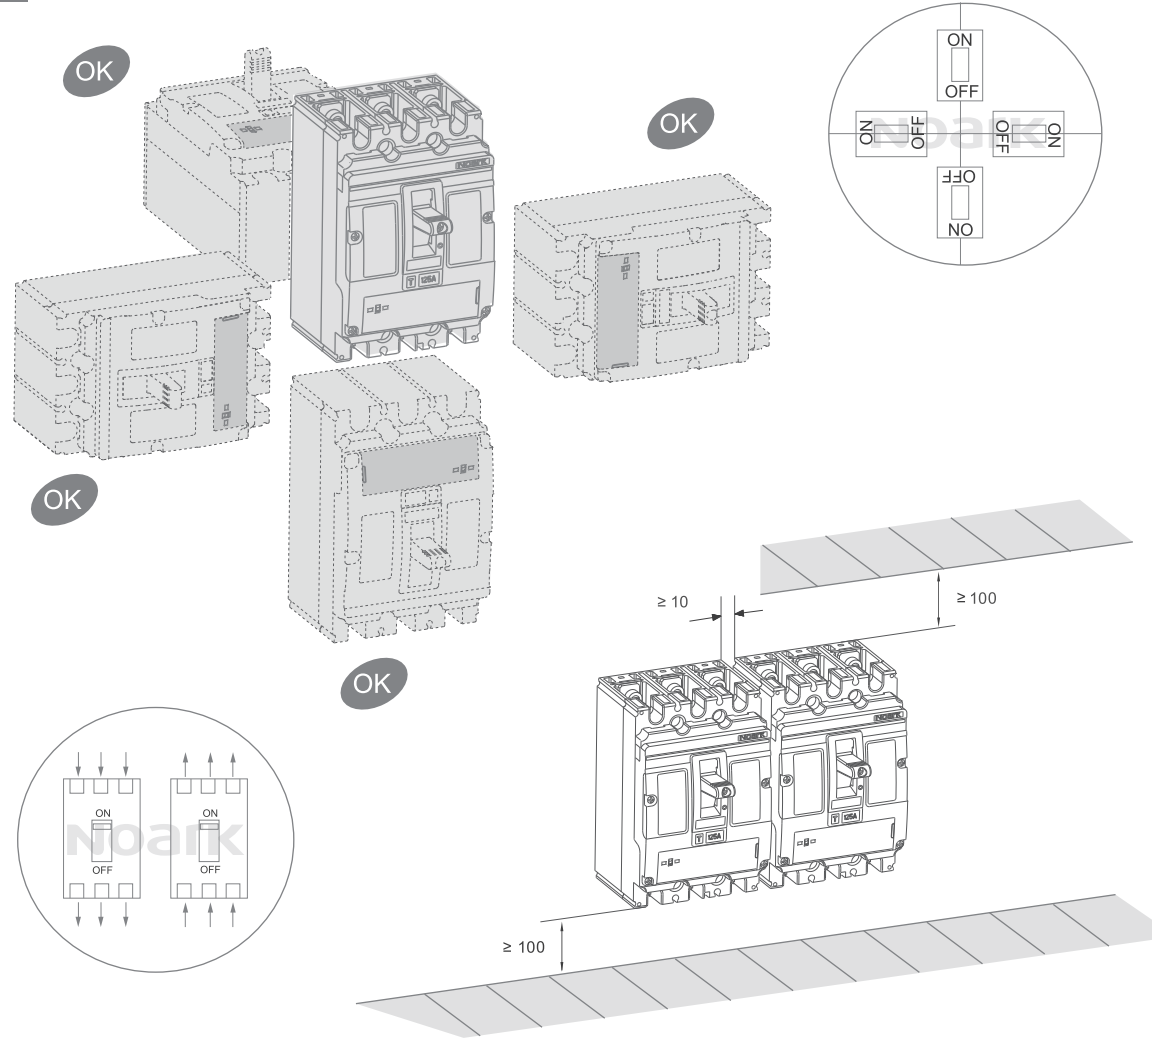


B

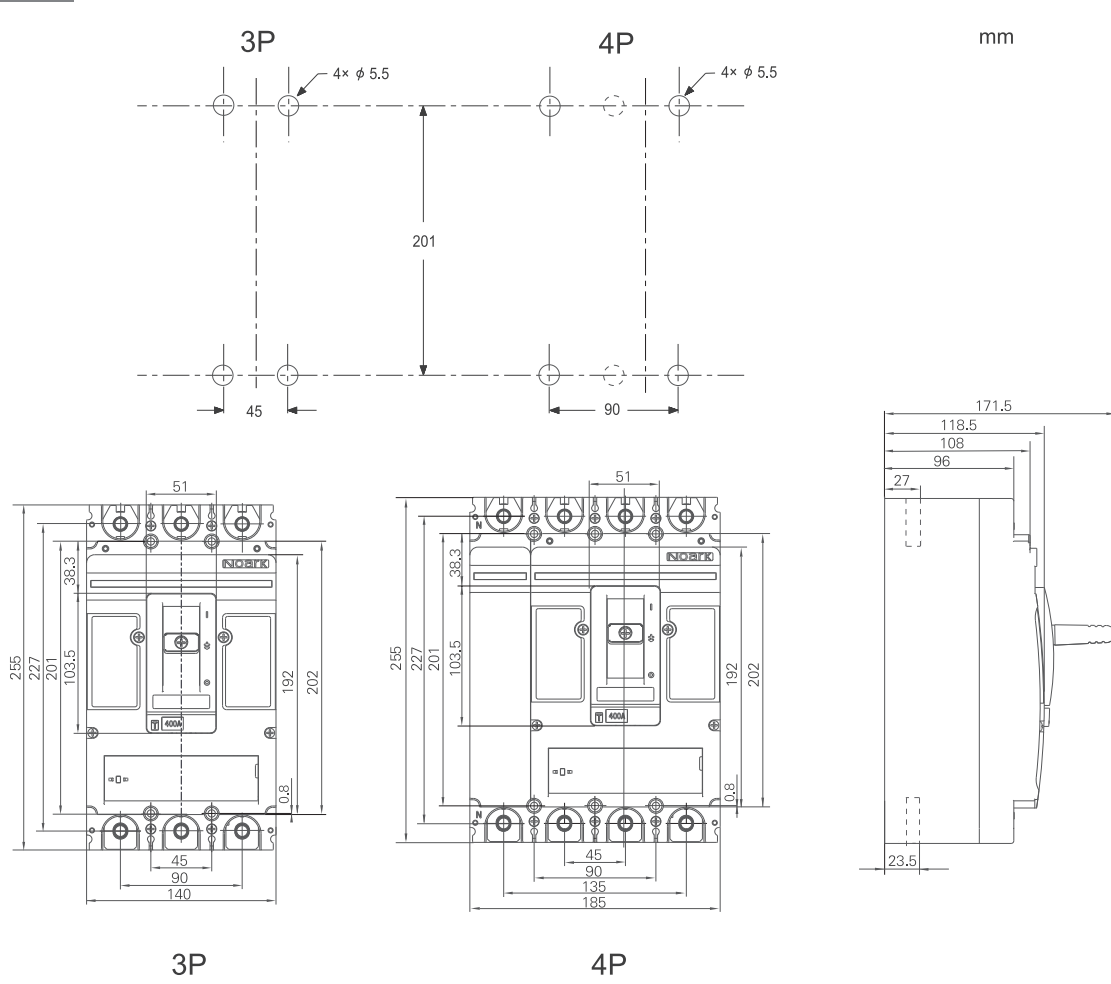

C

		N	
		3P	4P
	M5×85	4	4
	5	4	4
	5	4	4
	M5	4	4
		4	6

mm	mm
	
	


Mounting instructions
Montážní návod
Montážne inštrukcie
Instrukcja montażu
Instrucțiuni de asamblare
Montageanweisung
Instructions de montage
Инструкция по монтажу
Monteringsanvisning
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Összeszerelési útmutató

Asennusohjeita
Montage-instructies
Instruções de montagem
Navodila za montažo
Οδηγίες Εγκατάστασης
Инструкции за инсталиране
Monteringsvejledningen
Montažu upute
Surinkimo instrukcijos
Instalēšanas instrukcijas
Скупштина упутство
Paigaldusjuhendid


Caution: Installation by electricians only
Varování: Montáž pouze osobou s elektrotechnickou kvalifikací
Varovanie: Montáž smie vykonávať iba osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou
Uwaga: Montaż tylko przez uprawnionych instalatorów
Atentie: Instalare numai de catre electricieni
Vorsicht: Montagenur durch Elektrofachkräfte
Attention: Montage uniquement par un électricien
Осторожно: Установка данного оборудования производится только специалистом – электриком
Attenzione: L'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato
Atención: Este dispositivo debe ser manipulado únicamente por personal cualificado
Figyelem: Szerelést kizárólag szakember végezheti
Внимание: монтаж само от ел.специалисти
Dêmesio: montavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas-elektrikas
Upozorenje: Montažu izvodi samo stručno lice
Обережно: монтаж виконує виключно електрик

NOARK


D Test

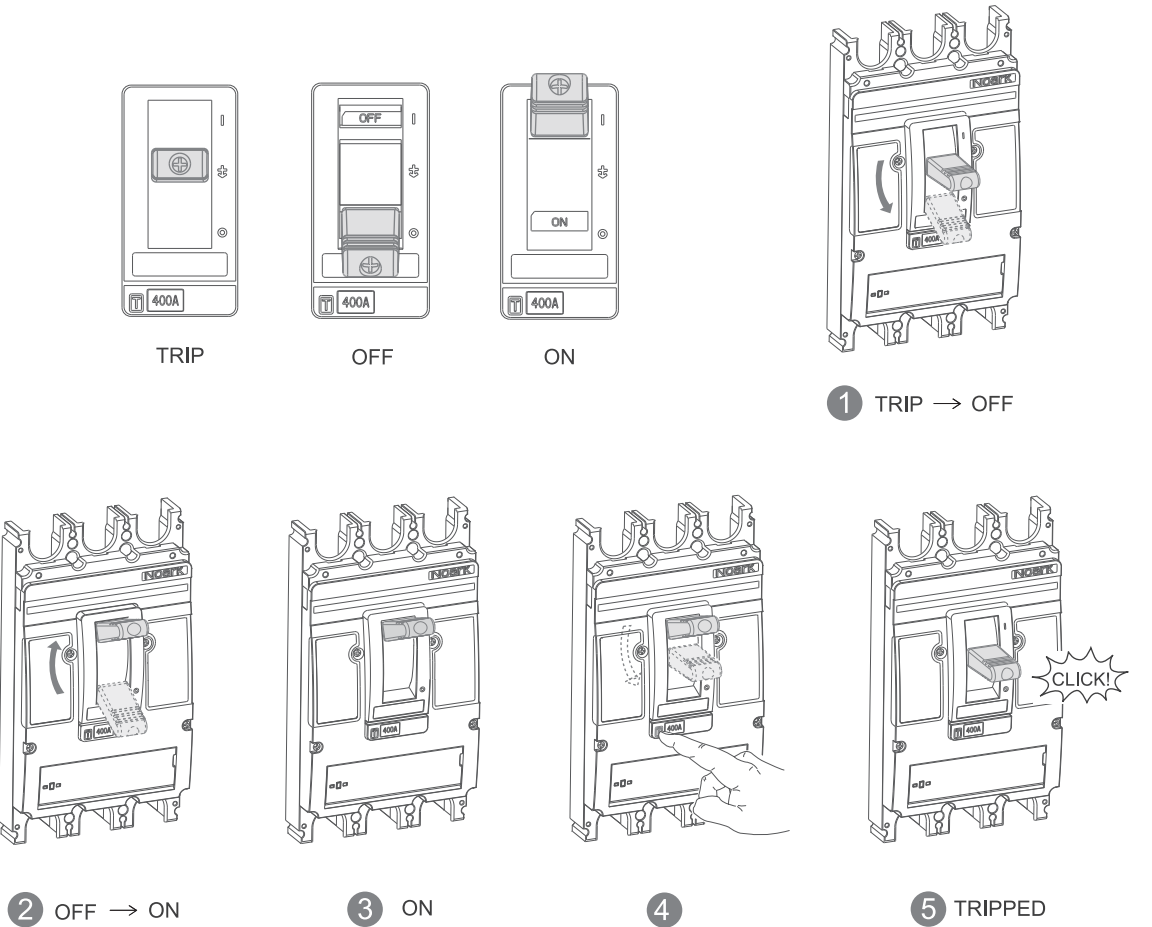


E

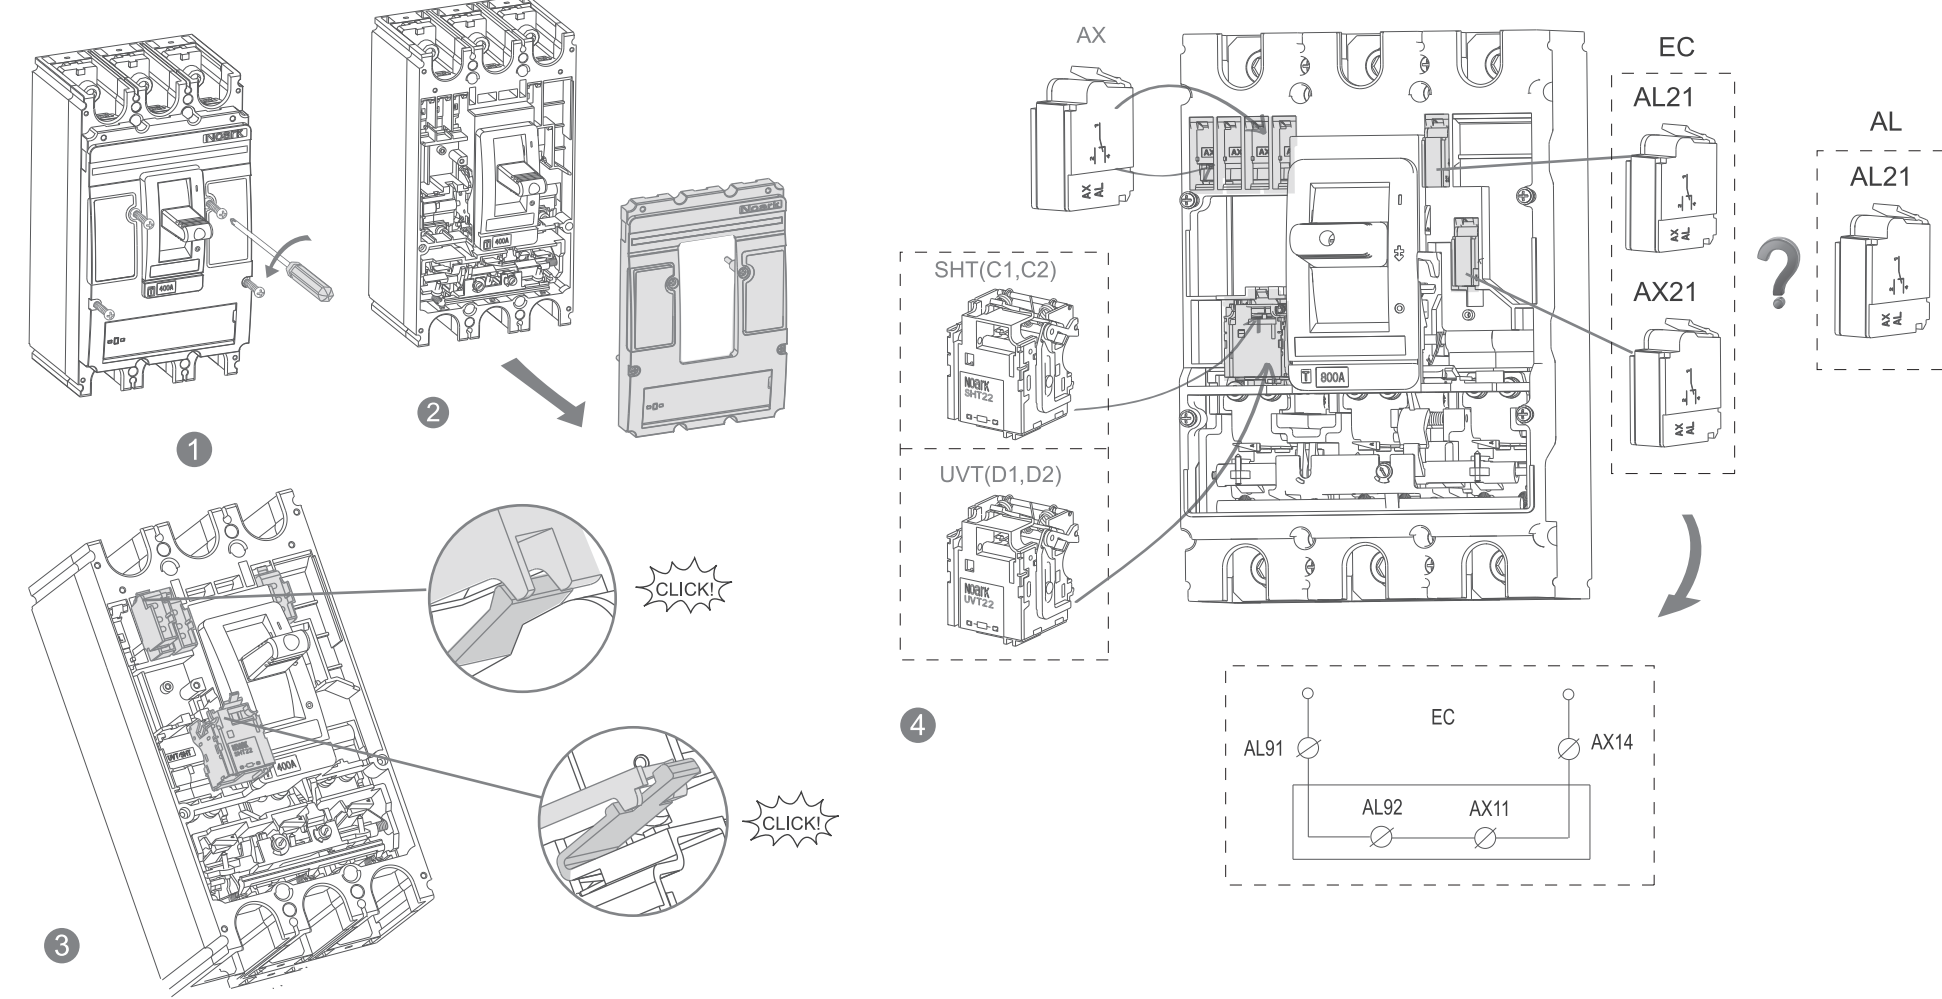

F

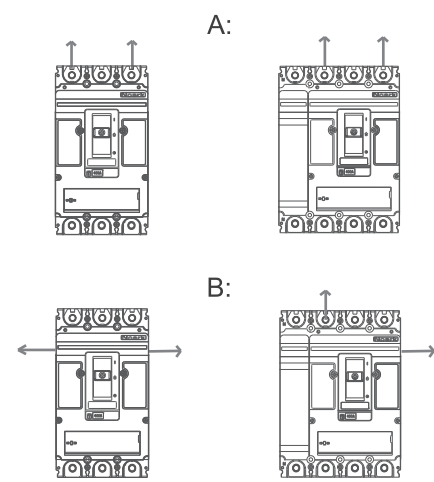

A:



1

2 3P

2 4P

mm


G

2 eg: $I_n=400A$
 $I_R=0.8I_n=320A$
 $I_L=10I_n=4000A$


1

3

B:

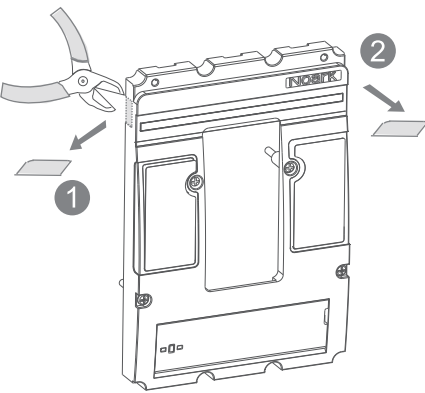

2

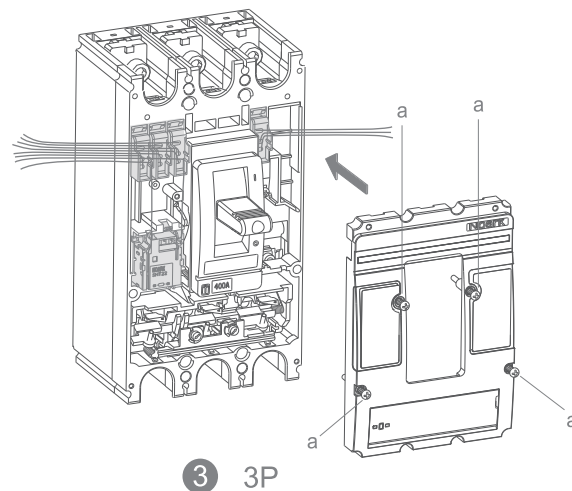

3 3P


4P

4 3P

4P

mm


H

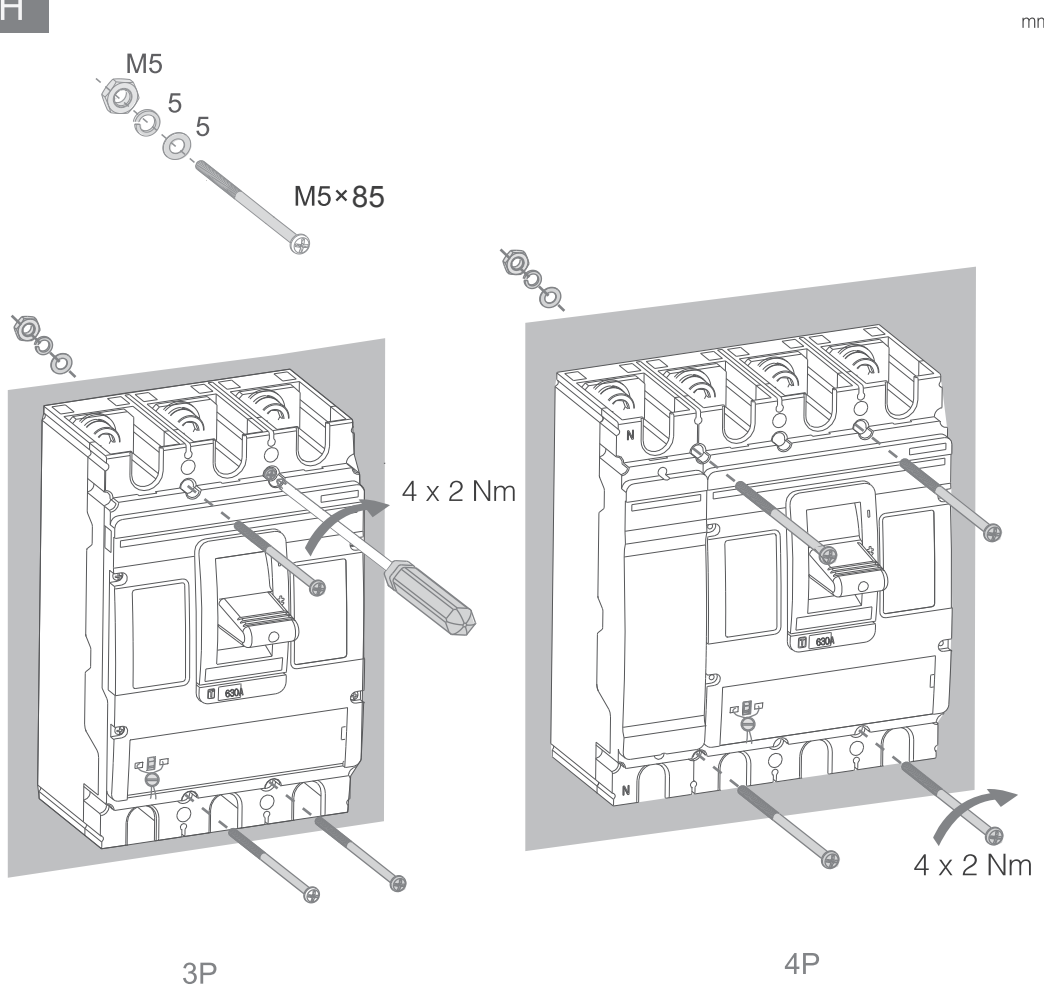

3P

4P


I

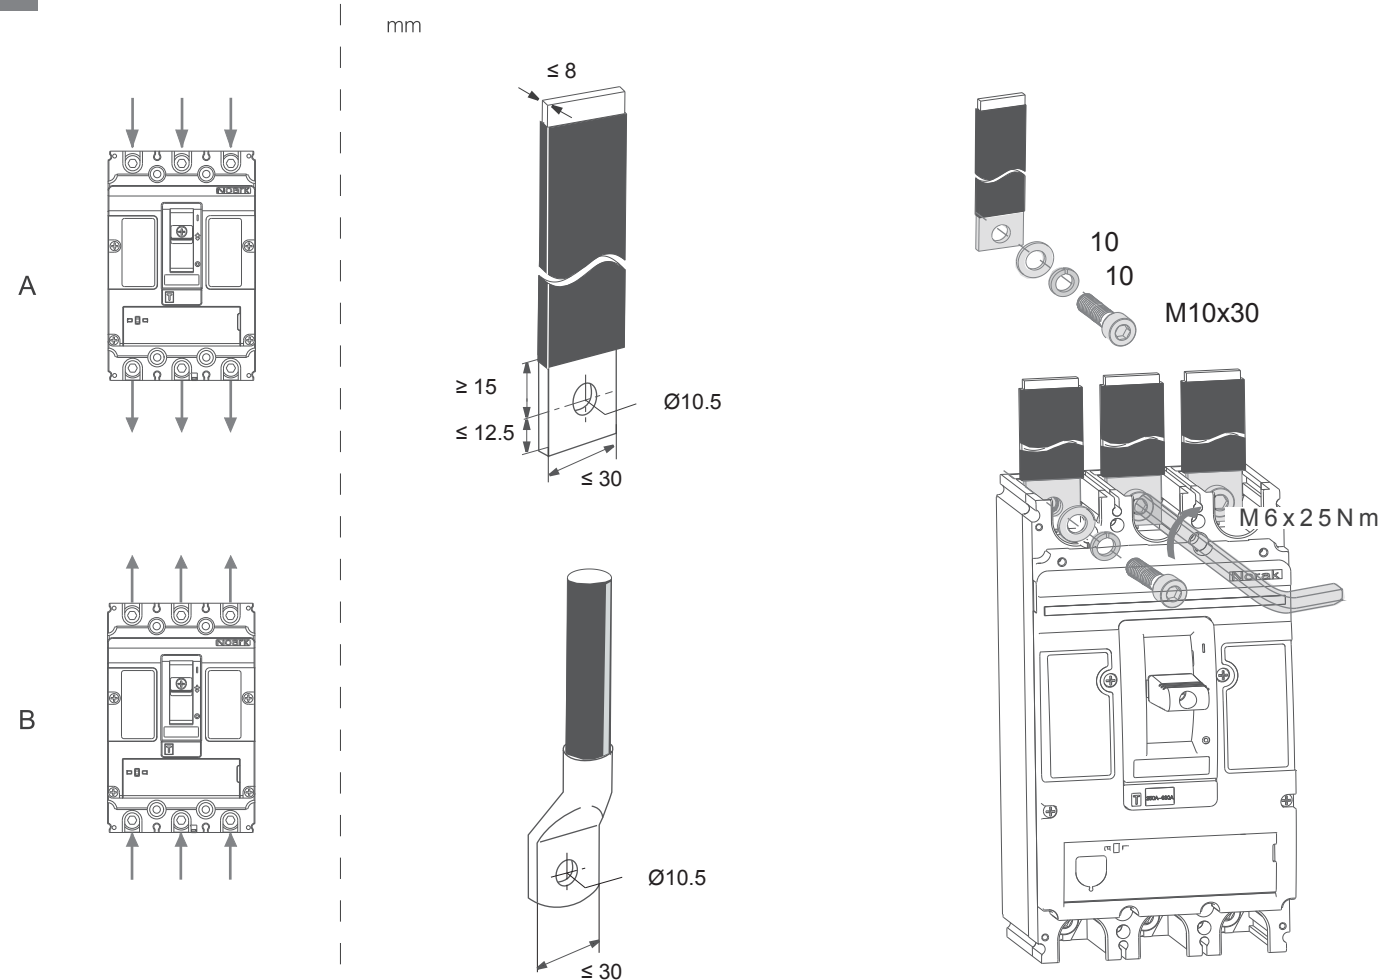

A

B

mm

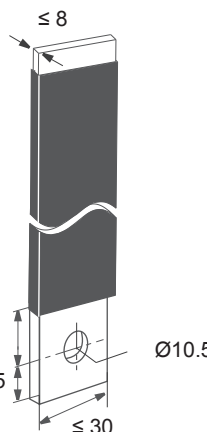


Ø10.5


Ø10.5

M10x30

M6x25 Nm

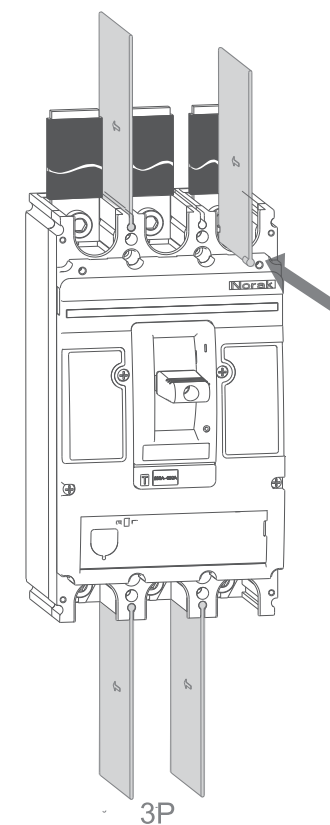

3P

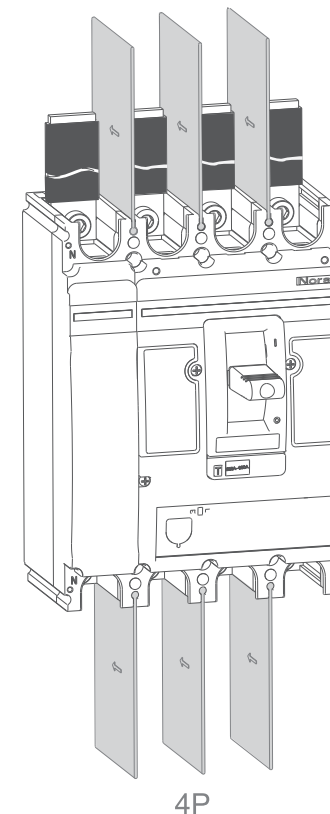

4P

