

DIN-skinne kasser til installation af DIN skinneudstyr op til 63 A



FP 1315

- 36 moduler: 3 x 12 x 18 mm
- uden PE- og N-klemme
- inkl. sidepladesæt




- 3-rækker
- Kassestørrelse 3
- Bestil PE-/N-klemmer separat
- Til installation af DIN-skinneudstyr op til 63 A iht. DIN 43880
- Med transparent dør
- Håndbetjent dørlås
- Dørlås kan forsegles
- Med DIN-afdækning
- Med mærkningsbånd
- Sammenbygningskiler: 6 stk.
- Sider er lukket med plader, sæt med sideplader medfølger
- Flanger skal bestilles separat
- Materiale: PC (polycarbonat)
- beskyttelsesklasse: II
- Farve: grå, RAL 7035

Bredde	276 mm
Højde	546 mm
Dybde	186 mm
Vægt	4,711 kg

trækning

måltegning

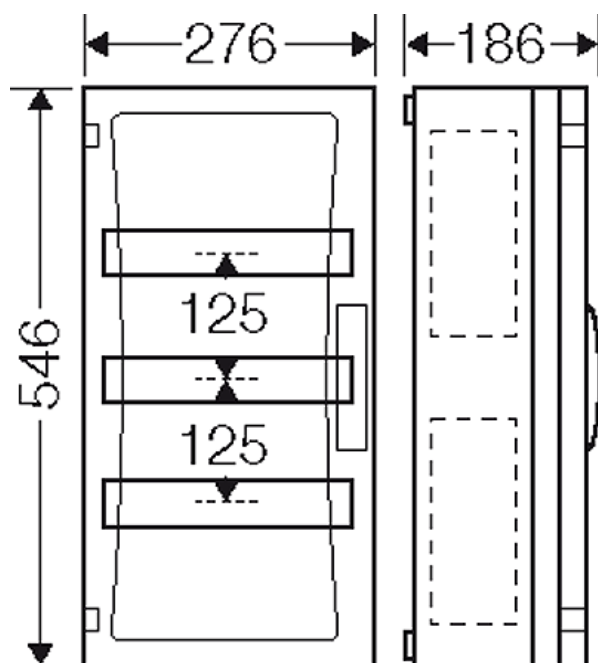

DIN-skinne kasser til installation af DIN skinneudstyr op til 63 A




FP 1315

- 36 moduler: 3 x 12 x 18 mm
- uden PE- og N-klemme
- inkl. sidepladesæt



dåsens væg

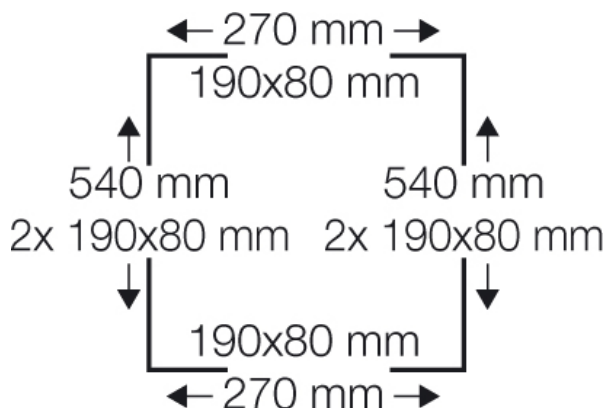

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 5 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK08 (5 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Yderligere oplysninger om beskyttet udendørsinstallation: - For at opretholde den maksimalt tilladte omgivelsestemperatur for det installerede udstyr samt at forhindre kondensering, kan yderligere foranstaltninger, som ventilation og / eller opvarmning være nødvendig. Materialeegenskaber, se tekniske data