

DIN-skinne kasser til installation af DIN skinneudstyr op til 100 A




FP 1100

- Klemmekasse
- til PE/N 10 x 1.5-10 mm² sol / f, 11 x 2.5-16 mm² r / f, 1 x 16 mm² sol eller 1 x 16-35 mm² f, Cu

- Nominel strøm: 125 A
- Kassestørrelse 1
- Med grå dør
- Værktøjsbetjent dørlås
- Plomberingssæt til dørforsgling skal bestilles separat
- For at opnå beskyttelsesklasse II og beskyttelsesgrad IP 66 er det nødvendigt at bestille sidepladesæt, enkelte sideplader og flanger separat.
- Materiale: PC (polycarbonat)
- beskyttelsesklasse: II
- Farve: grå, RAL 7035

Bredde	270 mm
Højde	180 mm
Dybde	163 mm
Vægt	2,155 kg

trækning

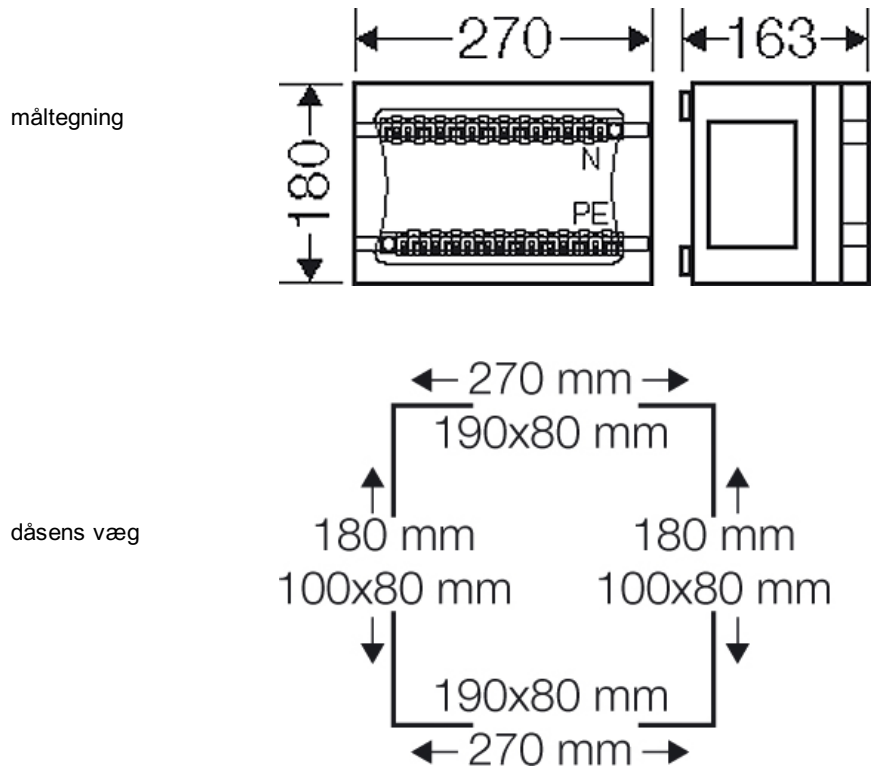

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C

DIN-skinne kasser til installation af DIN skinneudstyr op til 100 A

FP 1100

- Klemmekasse
- til PE/N 10 x 1.5-10 mm² sol / f, 11 x 2.5-16 mm² r / f, 1 x 16 mm² sol eller 1 x 16-35 mm² f, Cu

Minimumsværdi - 5 °C

Relativ luftfugtighed

 50% ved 40°C
 kortvarigt
 100% ved 25°C

Beskyttelse mod brand ved interne fejl

 Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning
 Minimumskrav
 - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11:
 - 650°C for kasser og ledningsindføringer
 - 850°C for strømførende dele

Beskyttelse mod brand

 Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 960 °C
 UL Subject 94: V-2
 brandhæmmende
 Selvslukkende

Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning

IK08 (5 Joule)

Toksiologiske egenskaber

 Halogenfri
 Silikonefri
 "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger -
 korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2

Henvi sning

 Yderligere oplysninger om beskyttet udendørsinstallation: - For at opretholde den maksimalt tilladelige omgivelsestemperatur for det installerede udstyr samt at forhindre kondensering, kan yderligere foranstaltninger, som ventilation og / eller opvarmning være nødvendig.
 Materialeegenskaber, se tekniske data