

DIN-skinne kasser til installation af DIN skinneudstyr op til 63 A



FP 1211


- 12 moduler: 1 x 12 x 18 mm
- til miniafbrydere (automatsikring)

- 1 række
- Kassestørrelse 2
- Med 1 DIN-skinne 216 mm bredde (til installationsdybde på 72 mm)
- Til installation af DIN-skinneudstyr op til 100 A iht. DIN 43880
- Pr. PE/N 2 x 25 mm², 4 x 16 mm², Cu
- Låg kan forsegles
- Med låsbare afdækningsstrimler
- Sammenbygningskiler: 4 stk.
- For at opnå beskyttelsesklasse II og beskyttelsesgrad IP 66 er det nødvendigt at bestille sidepladesæt, enkelte sideplader og flanger separat.
- Materiale: PC (polycarbonat)
- beskyttelsesklasse: II
- Farve: grå, RAL 7035


Bredde	270 mm
Højde	360 mm
Dybde	186 mm
Vægt	2,932 kg

trækning

måltegning

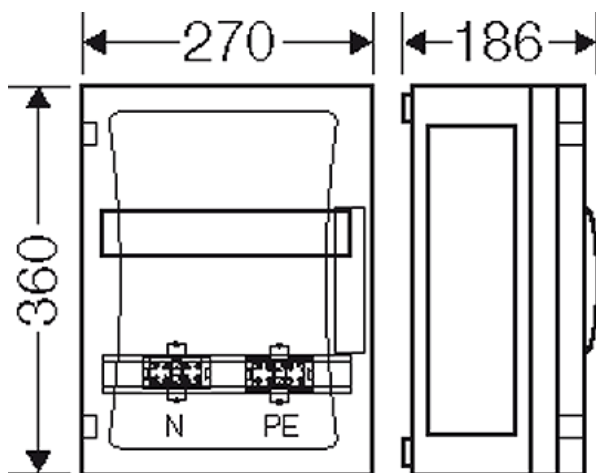

dåsens væg

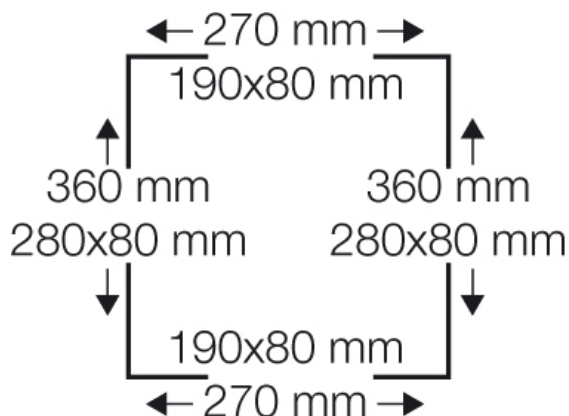

DIN-skinne kasser til installation af DIN skinneudstyr op til 63 A

FP 1211

- 12 moduler: 1 x 12 x 18 mm
- til miniafbrydere (automatsikring)

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 5 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning Minimumskrav - glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK08 (5 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Yderligere oplysninger om beskyttet udendørsinstallation: - For at opretholde den maksimalt tilladte omgivelsestemperatur for det installerede udstyr samt at forhindre kondensering, kan yderligere foranstaltninger, som ventilation og / eller opvarmning være nødvendig. Materialeegenskaber, se tekniske data